



Interface graphique v.5.5.0.0

Outil de calculV5.52

# Flux Thermiques

## Détermination des distances d'effets

Utilisateur :	CB
Société :	BV
Nom du Projet :	C1_2662_Cb18m_Ha16_Hs11
Cellule :	
Commentaire :	
Création du fichier de données d'entrée :	22/06/2022 à 19:09:03 avec l'interface graphique v. 5.5.0.0
Date de création du fichier de résultats :	22/6/22

# I. DONNEES D'ENTREE :

## Donnée Cible



Hauteur de la cible : **1,8** m

## Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Cellule n°1				
Longueur maximum de la cellule (m)		<b>110,5</b>		
Largeur maximum de la cellule (m)		<b>108,0</b>		
Hauteur maximum de la cellule (m)		<b>16,0</b>		
Coin 1	<b>tronqué en équerre</b>	L1 (m)	<b>60,0</b>	
		L2 (m)	<b>32,0</b>	
Coin 2	<b>non tronqué</b>	L1 (m)	<b>0,0</b>	
		L2 (m)	<b>0,0</b>	
Coin 3	<b>non tronqué</b>	L1 (m)	<b>0,0</b>	
		L2 (m)	<b>0,0</b>	
Coin 4	<b>non tronqué</b>	L1 (m)	<b>0,0</b>	
		L2 (m)	<b>0,0</b>	

Hauteur complexe				
	1	2	3	
L (m)	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
H (m)	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
H sto (m)	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

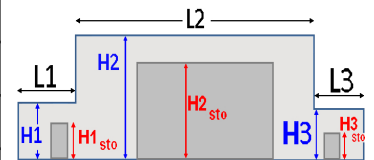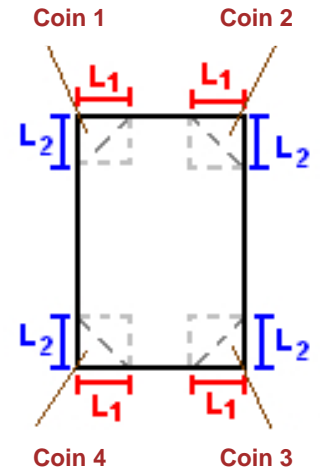

## Toiture

Résistance au feu des poutres (min)	<b>60</b>
Résistance au feu des pannes (min)	<b>30</b>
Matériaux constituant la couverture	<b>metallique multicouches</b>
Nombre d'exutoires	<b>40</b>
Longueur des exutoires (m)	<b>3,0</b>
Largeur des exutoires (m)	<b>2,0</b>

The diagram shows a yellow rectangular area labeled "Cellule n°1" in red text. The cell is bounded by a yellow line. To the left of the cell is point P3. To the right is point P1. Above the cell, there is a horizontal line segment labeled P6. To the left of this segment is point P4, and above P4 is point P5. The cell's top edge is connected to P6 by a horizontal line, and its left edge is connected to P4 by a vertical line.

[illegible]

The diagram shows a yellow rectangular area labeled "Cellule n°1" in red text. The cell is bounded by a yellow line. To the left of the cell is point P3. To the right is point P1. Above the cell, there is a horizontal line segment labeled P6. To the left of this segment is point P4, and above P4 is point P5. The cell's top edge is connected to P6 by a horizontal line, and its left edge is connected to P4 by a vertical line.


[illegible]

## Stockage de la cellule : Cellule n°1

Nombre de niveaux **5**  
Mode de stockage **Rack**


### Dimensions

Longueur de stockage **82,5** m  
Déport latéral a **0,0** m  
Déport latéral b **0,0** m  
Longueur de préparation A **5,0** m  
Longueur de préparation B **23,0** m  
Hauteur maximum de stockage **11,0** m  
Hauteur du canton **1,0** m  
Ecart entre le haut du stockage et le canton **4,0** m



### Stockage en rack

Sens du stockage **dans le sens de la paroi 1**  
Nombre de double racks **17**  
Largeur d'un double rack **2,6** m  
Nombre de racks simples **2**  
Largeur d'un rack simple **1,3** m  
Largeur des allées entre les racks **3,4** m



## Palette type de la cellule Cellule n°1

### Dimensions Palette

Longueur de la palette : **Adaptée aux dimensions de la palette**  
Largeur de la palette : **Adaptée aux dimensions de la palette**  
Hauteur de la palette : **Adaptée aux dimensions de la palette**  
Volume de la palette : **Adaptée aux dimensions de la palette**  
Nom de la palette : **Palette type 2662** Poids total de la palette : **Par défaut**

### Composition de la Palette (Masse en kg)

NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0


NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

NC	NC	NC	NC
0,0	0,0	0,0	0,0

### Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette : **45,0** min  
Puissance dégagée par la palette : **Adaptée aux dimensions de la palette**  
Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 2662 sont de 1,2 m \* 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1875,0 kW

## Merlons




Merlon n°	Hauteur (m)	Coordonnées du premier point		Coordonnées du deuxième point	
		X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule : **Cellule n°1**

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 **111,0** min

### Distance d'effets des flux maximum



Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé. Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.