



CIRLY



Site de Brignais (69)

Dossier de demande d'enregistrement ICPE au titre de la rubrique 2565

Pièce jointe n°7 : Demandes d'aménagements à certaines prescriptions de l'AMPG 2565-E



Juin 2023

Sommaire

CONTEXTE.....	3
1. DEMANDE D'AMENAGEMENT AUX PRESCRIPTIONS GENERALES N°1	4
<i>Prescription de l'AMPG</i>	4
<i>Positionnement du site étudié.....</i>	4
<i>Justification</i>	4
2. DEMANDE D'AMENAGEMENT AUX PRESCRIPTIONS GENERALES N°2	5
<i>Prescription de l'AMPG</i>	5
<i>Positionnement du site étudié.....</i>	5
<i>Justification</i>	5

Figures

Figure 1 : Plan schématique du site après travaux.....	4
--	---

Contexte

Le site est classé à enregistrement sous la rubrique ICPE 2565.

L'analyse de conformité du site vis-à-vis de l'arrêté ministériel applicable du 09 avril 2019¹ est consultable en **Pièce jointe n°6**.

De nombreuses actions sont en cours ou sont prévues par l'exploitant pour mettre en conformité ses installations vis-à-vis de plusieurs prescriptions.

Ces aménagements représentent des investissements conséquents (environ 1 millions d'euros) et démontrent la bonne volonté de l'exploitant quant à l'application de la réglementation environnementale.

Cependant, suite aux travaux de mise en conformité, le site présentera 2 écarts vis-à-vis de certaines prescriptions de l'arrêté ministériel.

La société CIRLY demande donc 2 aménagements aux prescriptions applicables de l'AMPG 2565-E.

Ces demandes d'aménagement sont identifiées et argumentées dans le présent document.

¹ Arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) ou de la rubrique n°2565 (revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

1. Demande d'aménagement aux prescriptions générales n°1

La demande d'aménagement n°1 concerne l'absence d'aire de mise en station des échelles pour les pompiers.

Prescription de l'AMPG

Article 12 « Accessibilité » - Point III.1 : « Aires de mise en station des moyens élévateurs aériens :

Les aires de mise en station des moyens élévateurs aériens permettent aux engins de stationner pour déployer leurs moyens élévateurs aériens (par exemple les échelles et les bras élévateurs articulés). Elles sont directement accessibles depuis la voie engins définie au II.

Elles sont positionnées de façon à ne pouvoir être obstruées par l'effondrement de tout ou partie du bâtiment ou occupées par les eaux d'extinction.

Elles sont entretenues et maintenues dégagées en permanence.

Pour toute installation, au moins une façade est desservie par au moins une aire de mise en station des moyens élévateurs aériens. [...] »

Positionnement du site étudié

Aucune aire de mise en station des moyens élévateurs pompiers n'est actuellement présente sur le site.

La seule aire pouvant être aménagée sera en impasse.


Justification

L'espace disponible sur le site ne permet pas d'aménager une aire conforme.

En effet, le site est accessible uniquement depuis le nord. Il n'y a pas de voirie périphérique au bâtiment, faute d'espace. Comme indiqué à l'article 12.II de l'AMPG du 09/04/2019, une aire de retournement de 20 m sera donc aménagée pour permettre le retournement des véhicules pompiers. Cette aire sera placée au plus près du bâtiment, mais ne peut être juste devant l'entrée : l'espace disponible est insuffisant entre le bâtiment et la pente abrupte en bordure ouest du site (< 20 m).

Si cela convient au SDIS, il est proposé de baliser une aire de mise en station des échelles devant l'entrée du bâtiment (seul espace disponible, illustré en rouge ci-dessous), même si de fait le camion pompiers sera alors en impasse.

Figure 1 : Plan schématique du site après travaux

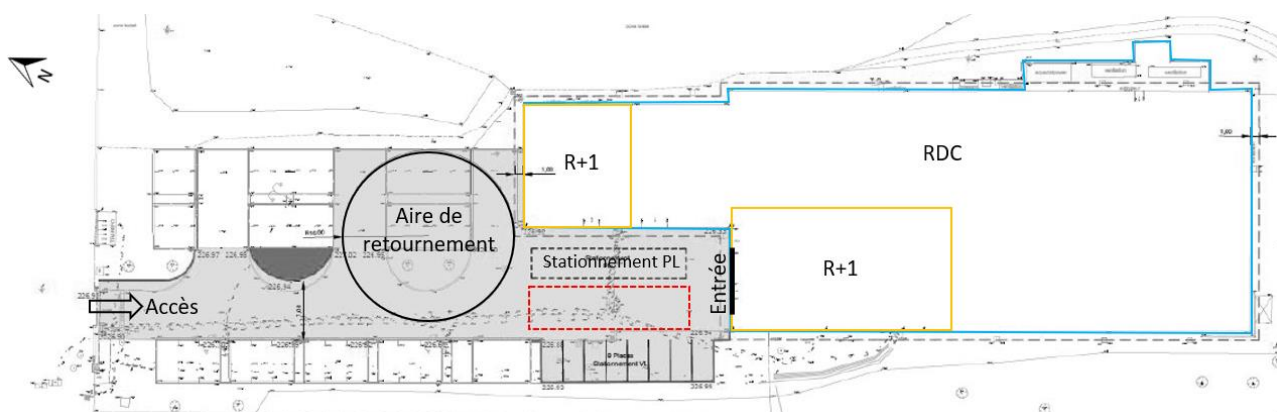

Notons que le site est principalement en rez-de-chaussée. Seules les zones de bureaux sont avec un étage (plancher du R+1 < 8 m).

2. Demande d'aménagement aux prescriptions générales n°2

La demande d'aménagement n°2 concerne la collecte non-séparative des eaux pluviales de toiture et des eaux pluviales de voiries.

Prescription de l'AMPG

Article 27 « Collecte des effluents » - Alinéa 1 : « *Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées (bains usés, effluents industriels, eaux pluviales polluées, etc.) des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.* »

Positionnement du site étudié

Le système de collecte des eaux usées et des eaux pluviales est séparatif.

En revanche, **les eaux pluviales de voiries** (susceptibles d'être polluées par des matières en suspension et traces d'hydrocarbures liées à la circulation des véhicules) **et les eaux pluviales de toiture** (eaux propres) **sont collectées ensemble** par construction.

Justification

La séparation du réseau des eaux pluviales de voiries et du réseau des eaux pluviales de toiture est techniquement possible.

Cependant, cela ne présente pas d'utilité puisque ces eaux pluviales rejoignent à terme le même exutoire : le réseau pluvial communal.

L'infiltration des eaux propres de toiture a été étudiée dans le cadre de la mise en conformité du site. Toutefois, compte tenu du peu d'espace disponible sur le site et du risque de glissement de terrain, cette solution n'a pas été retenue.