

Annexe 1 :
Plan faisant ressortir le périmètre défini en application de l'article R515-31-2
ainsi que l'aire correspondant à la zone visée par la servitude

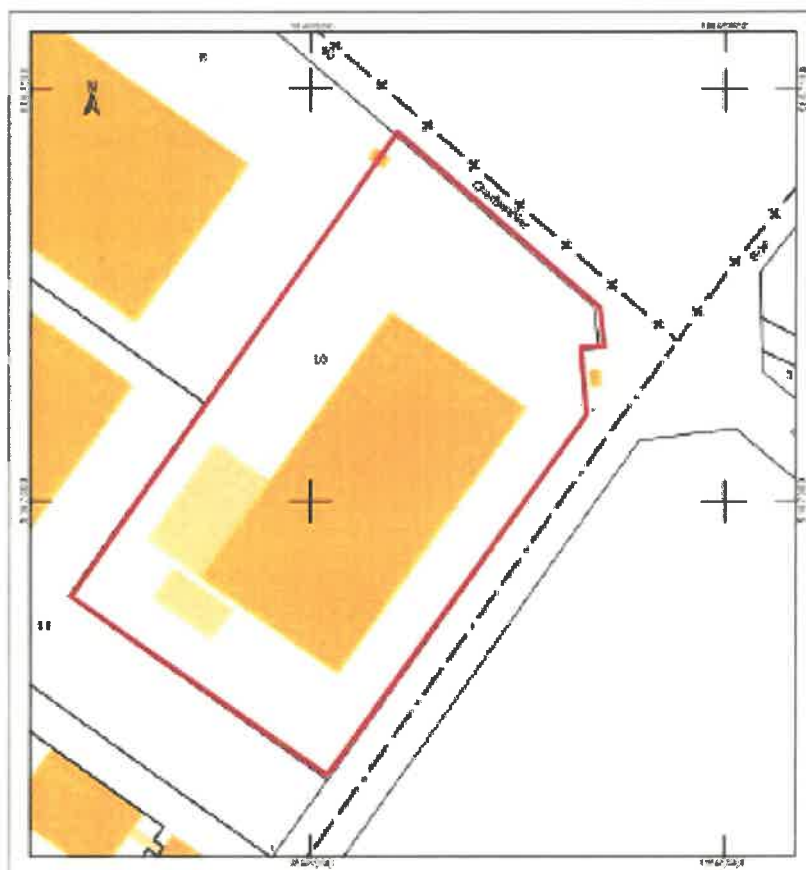


Figure 3 : Emprise de site du fond de plan cadastral (source cadastre.gouv.fr)

VU POUR ÊTRE ANNEXÉ À L'ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL DU 30 JUIN 2022

LE PRÉFET

Annexe 2 : extrait de l'EQRS

- Caractéristiques des bâtiments :

- Dimensions (d'après le client) :

PARAMETRES	Unité	0	Commentaires
Surface	m ²	1420 10	Dimension de la dalle béton partie événementielle Dimension de la dalle béton partie bureau
Hauteur	m	2,65	Hauteur sous faux-plafond (sécuritaire)
Taux de transfert entre les étages	cm	100%	Hypothèse sécuritaire

- Paramètres de modélisation :

PARAMETRES	Unité	Valeurs	Commentaires
Fraction surfacique occupée par les ouvertures de la dalle	-	1,00E-06	Valeur pour une dalle avec revêtement
Nombre d'ouverture dans la dalle par unité de surface	m ²	0,2	Valeur Modul'ERS
Epaisseur de la dalle du bâtiment	m	0,2	Données du client
Porosité de la dalle	-	0,02	Valeur par défaut de Modul'ERS (Hazebrouck 2005)
Teneur en eau de la dalle	-	0	Valeur par défaut de Modul'ERS (Hazebrouck 2005)
Différence de pression entre le sol et l'espace clos (DeltaP)	Pa (ou kg.m ⁻¹ .s ⁻²)	2	Valeur par défaut pour une configuration avec sous-sol (USEPA, 2004 + RIVM, 2008)
Taux de renouvellement d'air (ER)	vol/s	2,2E-4 (=0,8 vol/h)	Valeur standard pour un usage tertiaire

VU POUR ÊTRE ANNEXÉ À L'ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL DU 30 JUIN 2022

LE PRÉFET