




Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DU RHÔNE

Annexe 5 - EAU POTABLE

Indice linéaire de pertes (ILP) par service de distribution au 01/01/2009

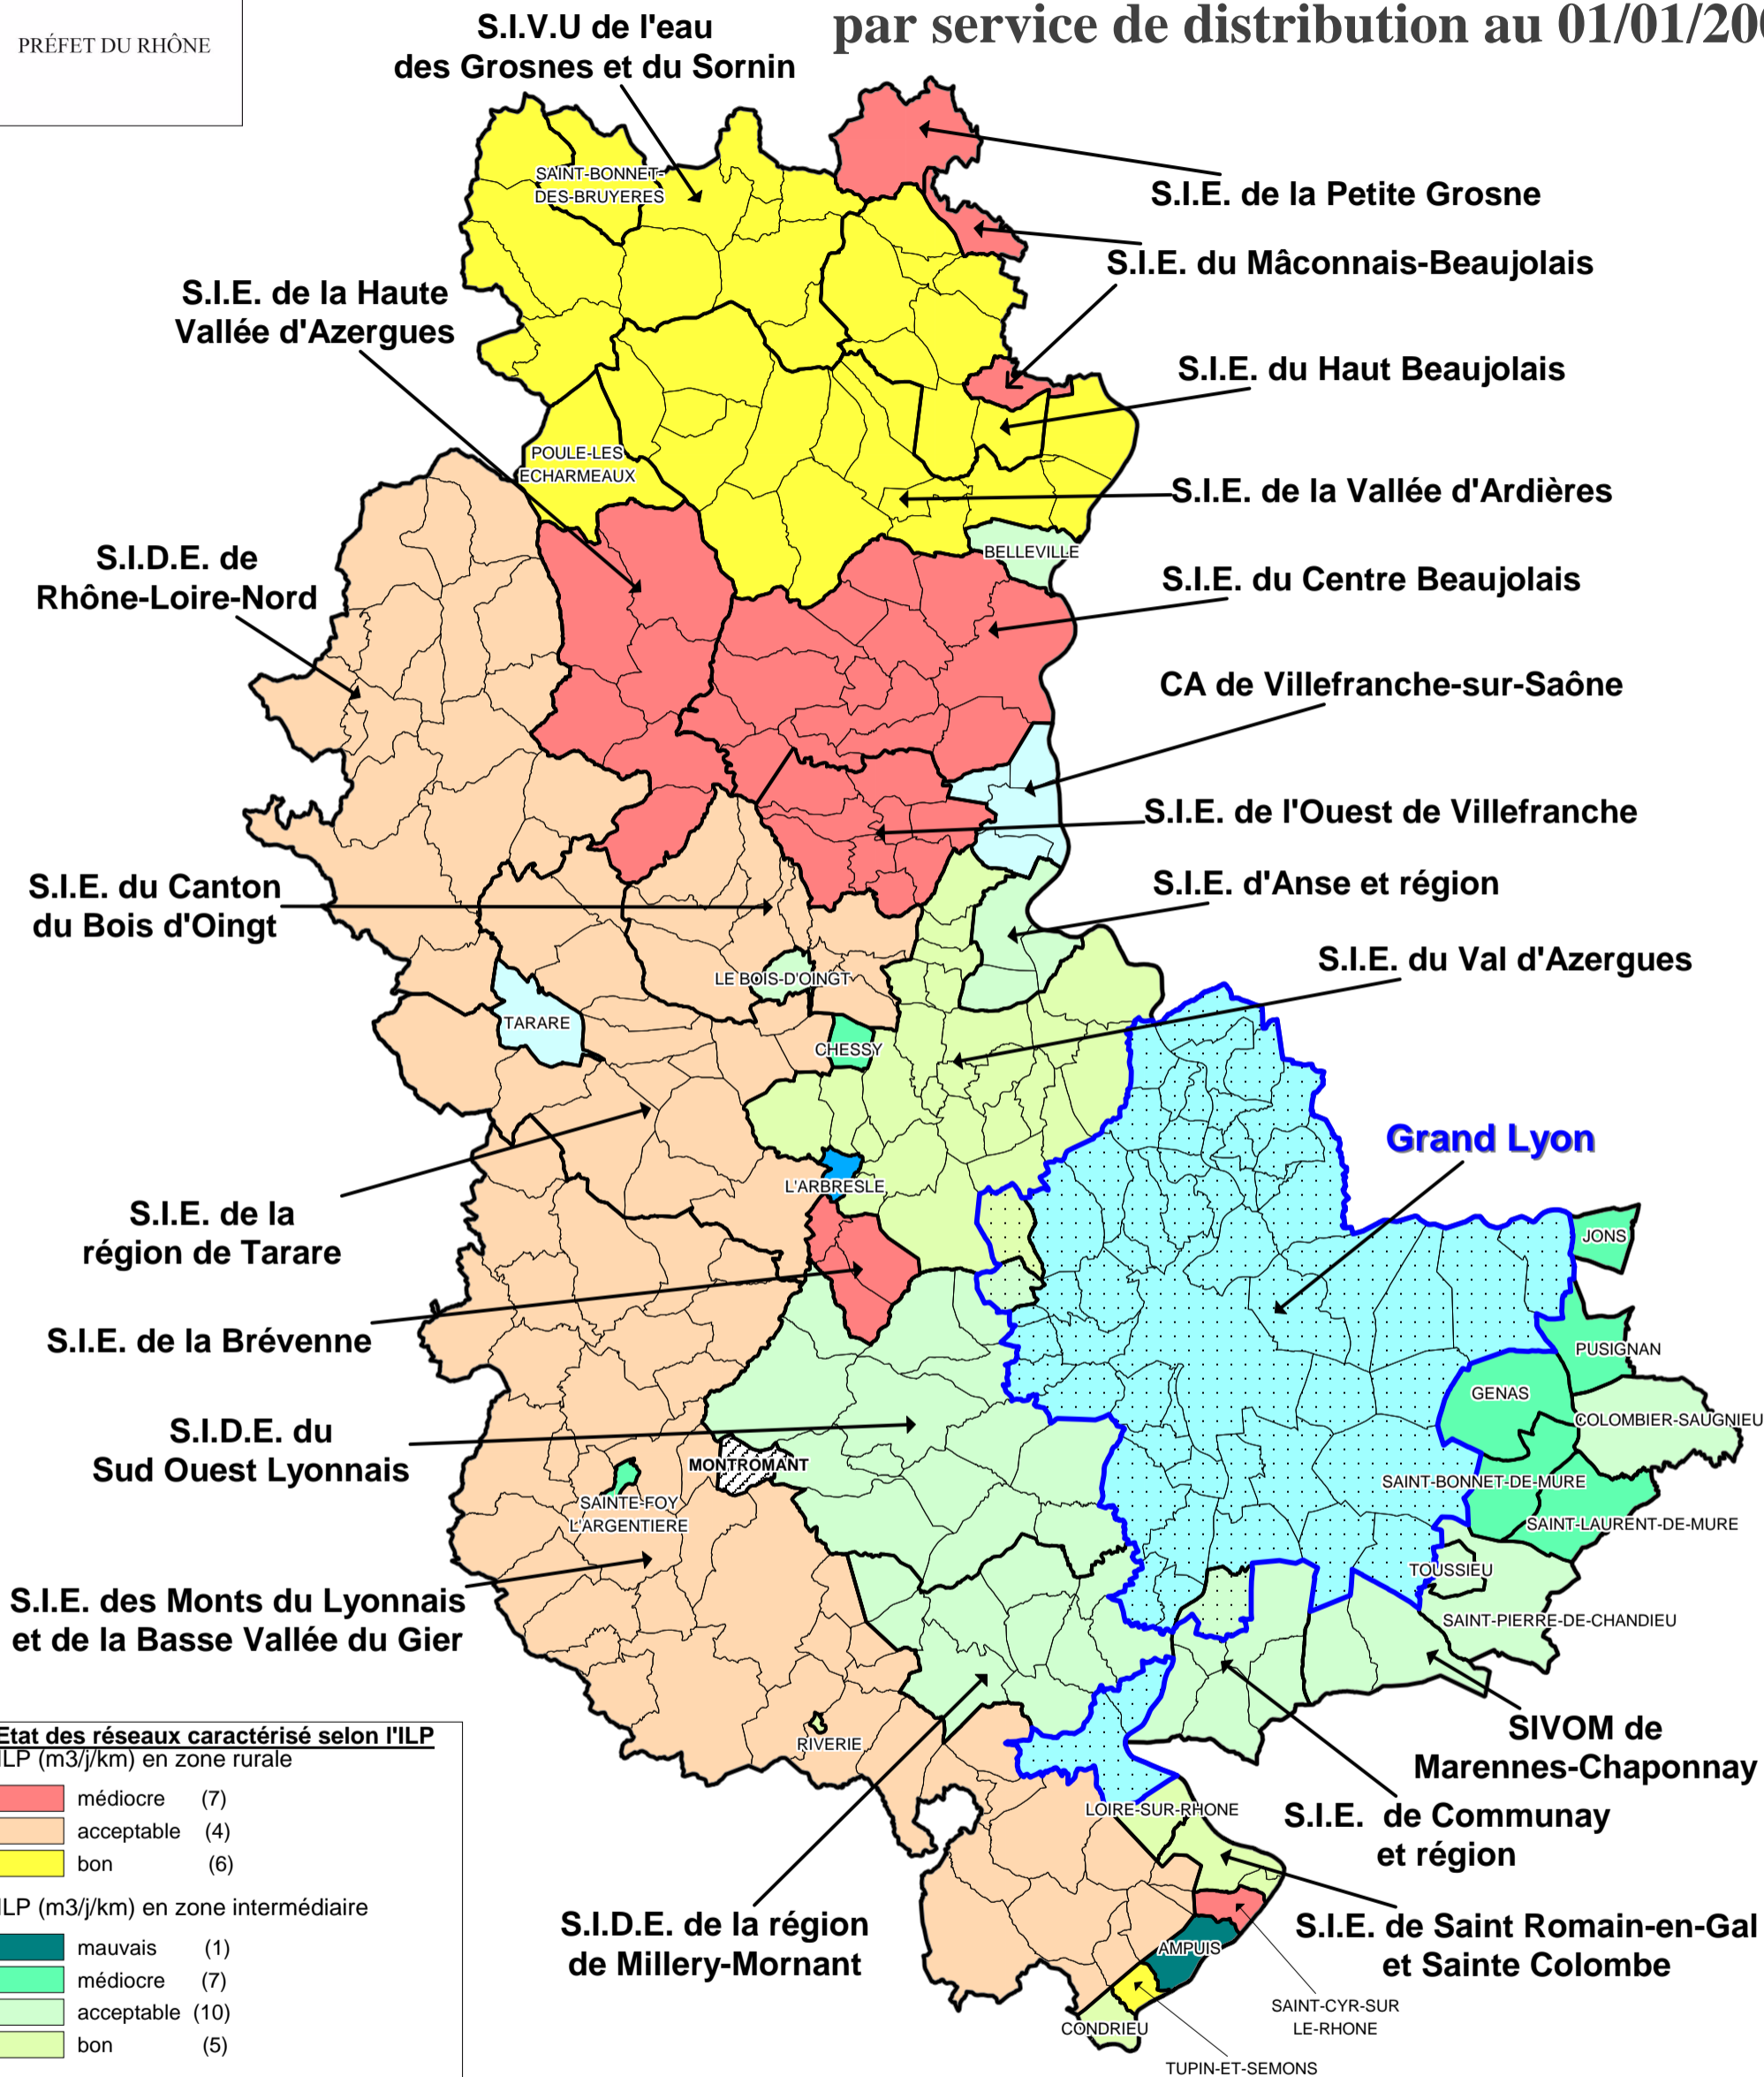

Etat des réseaux caractérisé selon l'ILP

ILP (m3/j/km) en zone rurale

- médiocre (7)
- acceptable (4)
- bon (6)

ILP (m3/j/km) en zone intermédiaire

- mauvais (1)
- médiocre (7)
- acceptable (10)
- bon (5)

ILP (m3/j/km) en zone urbaine

- mauvais (1)
- acceptable (1)
- bon (2)

Service sans donnée (1)

Services de distribution d'eau potable

Référence des distributeurs

Type de service	Rural	Intermédiaire	Urbain
critère	ILC ≤ 10	10 < ILC ≤ 30	30 < ILC
Bon	ILP < 1,5	ILP < 3	ILP < 7
Acceptable	1,5 ≤ ILP < 2,5	3 ≤ ILP < 5	7 ≤ ILP < 10
Médiocre	2,5 ≤ ILP ≤ 4	5 ≤ ILP ≤ 8	10 ≤ ILP ≤ 15
Mauvais	4 < ILP	8 < ILP	15 < ILP

0 5 10
Kilomètres



Sources: DDT 69 - SIDD 2011
BdCarto®, © IGN - Paris - 2010
protocole IGN/MEDAD-MAP, juillet 2007
Autorisation de diffusion et reproduction : libre