


Prix de l'eau potable au 01/01/2012 (sur la base d'une facture de 120 m³)

- ◆ **Plage de prix (y compris toutes taxes et redevances)**
 - Minimum : 1,52 € TTC / m³
 - Maximum : 3,94 € TTC / m³
- ◆ **Prix moyen* (y compris toutes taxes et redevances)**
 - Avec Grand Lyon : 2,26 € TTC / m³
 - Sans Grand Lyon : 2,50 € TTC / m³
- ◆ **Prix moyen** national des services d'eau potable (y compris toutes taxes et redevances) : 1,90 € TTC / m³**
(ONEMA, 1^{er} janvier 2010)
- ◆ **Prix total départemental Eau + Assainissement collectif*** :**
 - Minimum : 2,84 € TTC / m³
 - Maximum : 7,14 € TTC / m³
 - Moyenne arithmétique : 4,31 € TTC / m³


* pondéré par le nombre d'abonnés

** pondéré par le nombre d'habitants desservis

*** avec redevances de pollution d'origine domestique et modernisation des réseaux de collecte, TVA comprise

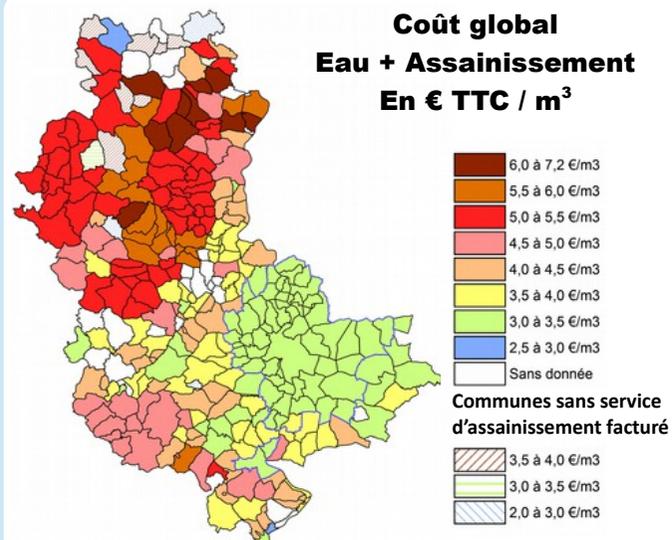

Financement de la politique de l'eau potable dans le Rhône

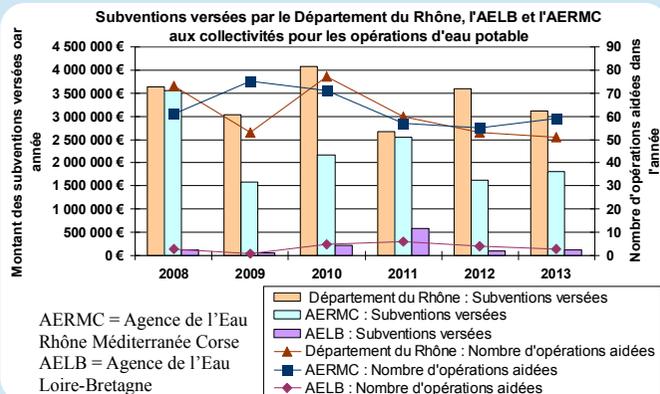

AERMC = Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse
AELB = Agence de l'Eau Loire-Bretagne

Rapport sur le prix et la qualité du service d'eau potable

- À réaliser par tout service d'eau potable (art. L2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales)
- Rend compte aux usagers du fonctionnement du service
- Plus d'informations : <http://www.services.eaufrance.fr/>

⇒ 34 rapports pour 48 collectivités compétentes transmis en Préfecture pour l'exercice 2011 (71 %)

Pour plus d'informations

Rapport complet de l'Observatoire départemental des services d'eau et d'assainissement du Rhône :

<http://www.rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-developpement-durable-risques-naturels-et-technologiques/Eau/Gestion-des-services-publics-d-eau-et-d-assainissement>

Fiche sur la qualité de l'eau par commune :

<http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/La-qualite-de-l-eau-de-distrib.106322.0.html>

Site de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse :

<http://www.eaurmc.fr/les-grands-dossiers-prioritaires-pour-latteinte-du-bon-etat-des-eaux/le-partage-de-leau/reseaux-deau-potable-reglementation-sur-la-connaissance-du-patrimoine-et-la-reduction-des-fuites.html>

Site de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne :

<http://www.eau-loire-bretagne.fr/>



Observatoire des services publics du Rhône

SYNTHESE



© SIE Centre Beaujolais



© Département du Rhône

Alimentation en eau potable

Exercices 2011 - 2012

Données 2011
Tarifs au 01/01/2012
Qualité de l'eau 2012

Édition 2014



Organisation administrative

◆ Structuration :


48 collectivités compétentes représentant 51 services :

- 23 communes
- 23 syndicats intercommunaux
- 2 EPCI à fiscalité propre

98 % des communes adhèrent à un EPCI (Établissement Public de Coopération Intercommunale)

⇒ **Structuration intercommunale très développée**

◆ Taille des services ayant au moins la compétence distribution :

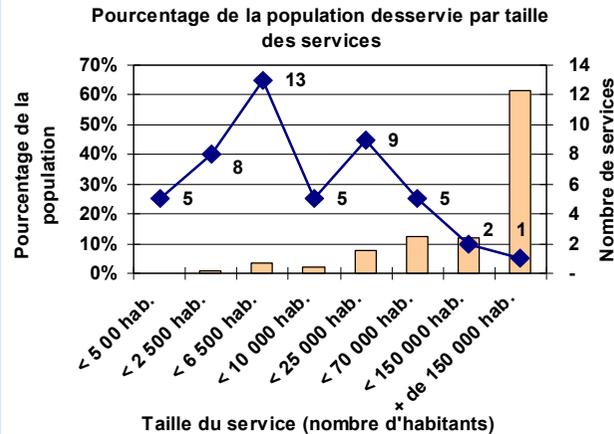


⇒ **8 services desservent 85,9 % des habitants**

◆ Mode de gestion des services (toutes compétences confondues) :

- *Affermage* : 42 services – 90 % de la population
- *Régie* : 8 services – 9,5 % de la population
- *Gérance* : 1 service – 0,5 % de la population

Répartition des habitants desservis (y compris hors Rhône) en fonction du mode de gestion

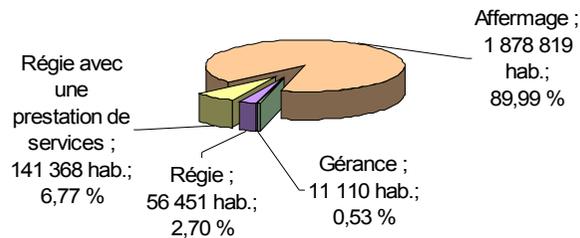

⇒ **Gestion par affermage prédominante**

Qualité de l'eau 2012

◆ Chaque année, l'ARS rend compte de la qualité de l'eau par la production d'un rapport envoyé aux services compétents et d'une fiche synthétique envoyée à tout abonné au moins une fois par an avec sa facture.

◆ Conformité microbiologique :

- 99,6 % des prélèvements sont conformes aux normes du Code de la santé Publique
- 2 250 personnes (0,13 % de la population du département) ont été concernées par une eau faiblement contaminée bactériologiquement pendant quelques jours.

◆ Pesticides :

- 99,9 % des analyses concernant les pesticides sont conformes.
- 10 contrôles sur 44 428 ont révélé la présence, sur des périodes de quelques jours, de composés à de très faibles teneurs ne portant pas atteinte à la santé humaine pour les 6 480 personnes impactées (0,4 % de la population).

◆ Autres paramètres :

- Tous les autres paramètres mesurés (nitrates, solvants chlorés, etc) sont restés conformes.

⇒ **Les eaux distribuées se sont révélées de très bonne qualité**

Données techniques 2011

◆ Structuration :

- Environ
- 570 000 abonnés
 - 1 735 000 habitants desservis
 - 13 700 km de réseaux

◆ Consommation :

- 98,7 millions de m³ d'eau potable consommés en 2011
- ratio de consommation :

173 m³ / abonné / an
150 litres / habitant / jour


◆ Rendement des réseaux de distribution :

Le rendement est le rapport des volumes consommés (par les abonnés, les ventes d'eau en gros, pour les besoins du service etc) sur les volumes entrants dans le réseau.


→ **Rendement départemental : 81 %**

- Rendement minimal : 63 %
- Rendement maximal : 95 %

Répartition du nombre de services en fonction du rendement du réseau de distribution

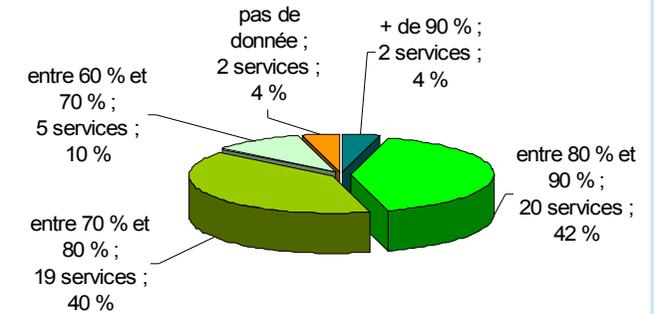

Répartition de la population desservie (y compris hors Rhône) en fonction du rendement du réseau de distribution

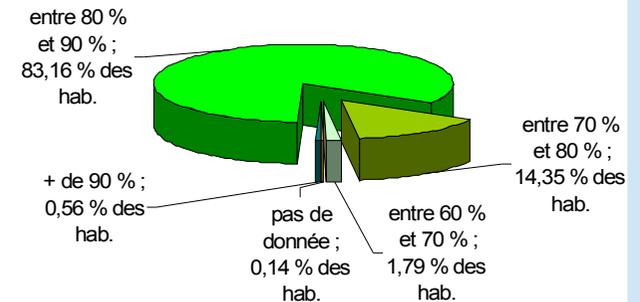

◆ Respect du rendement minimal réglementaire :

- 85 % sinon 65 % (ou 70 %) + une valeur fixée par décret (cf. décret n°2012-97 du 27 janvier 2012)
- Obligation de mise en place d'un plan d'actions par les collectivités si non-respect du rendement minimal
- Possible doublement de la redevance de prélèvement sur la ressource en eau perçue par les Agences de l'eau si le plan d'actions n'est pas mis en place

⇒ **96 % des services (99 % de la population desservie) respectent leur rendement minimal en 2011**