


# Annexe 3 - EAU POTABLE

## Conformité microbiologique des eaux distribuées par unité de distribution en 2012



0 5 10  
Kilomètres

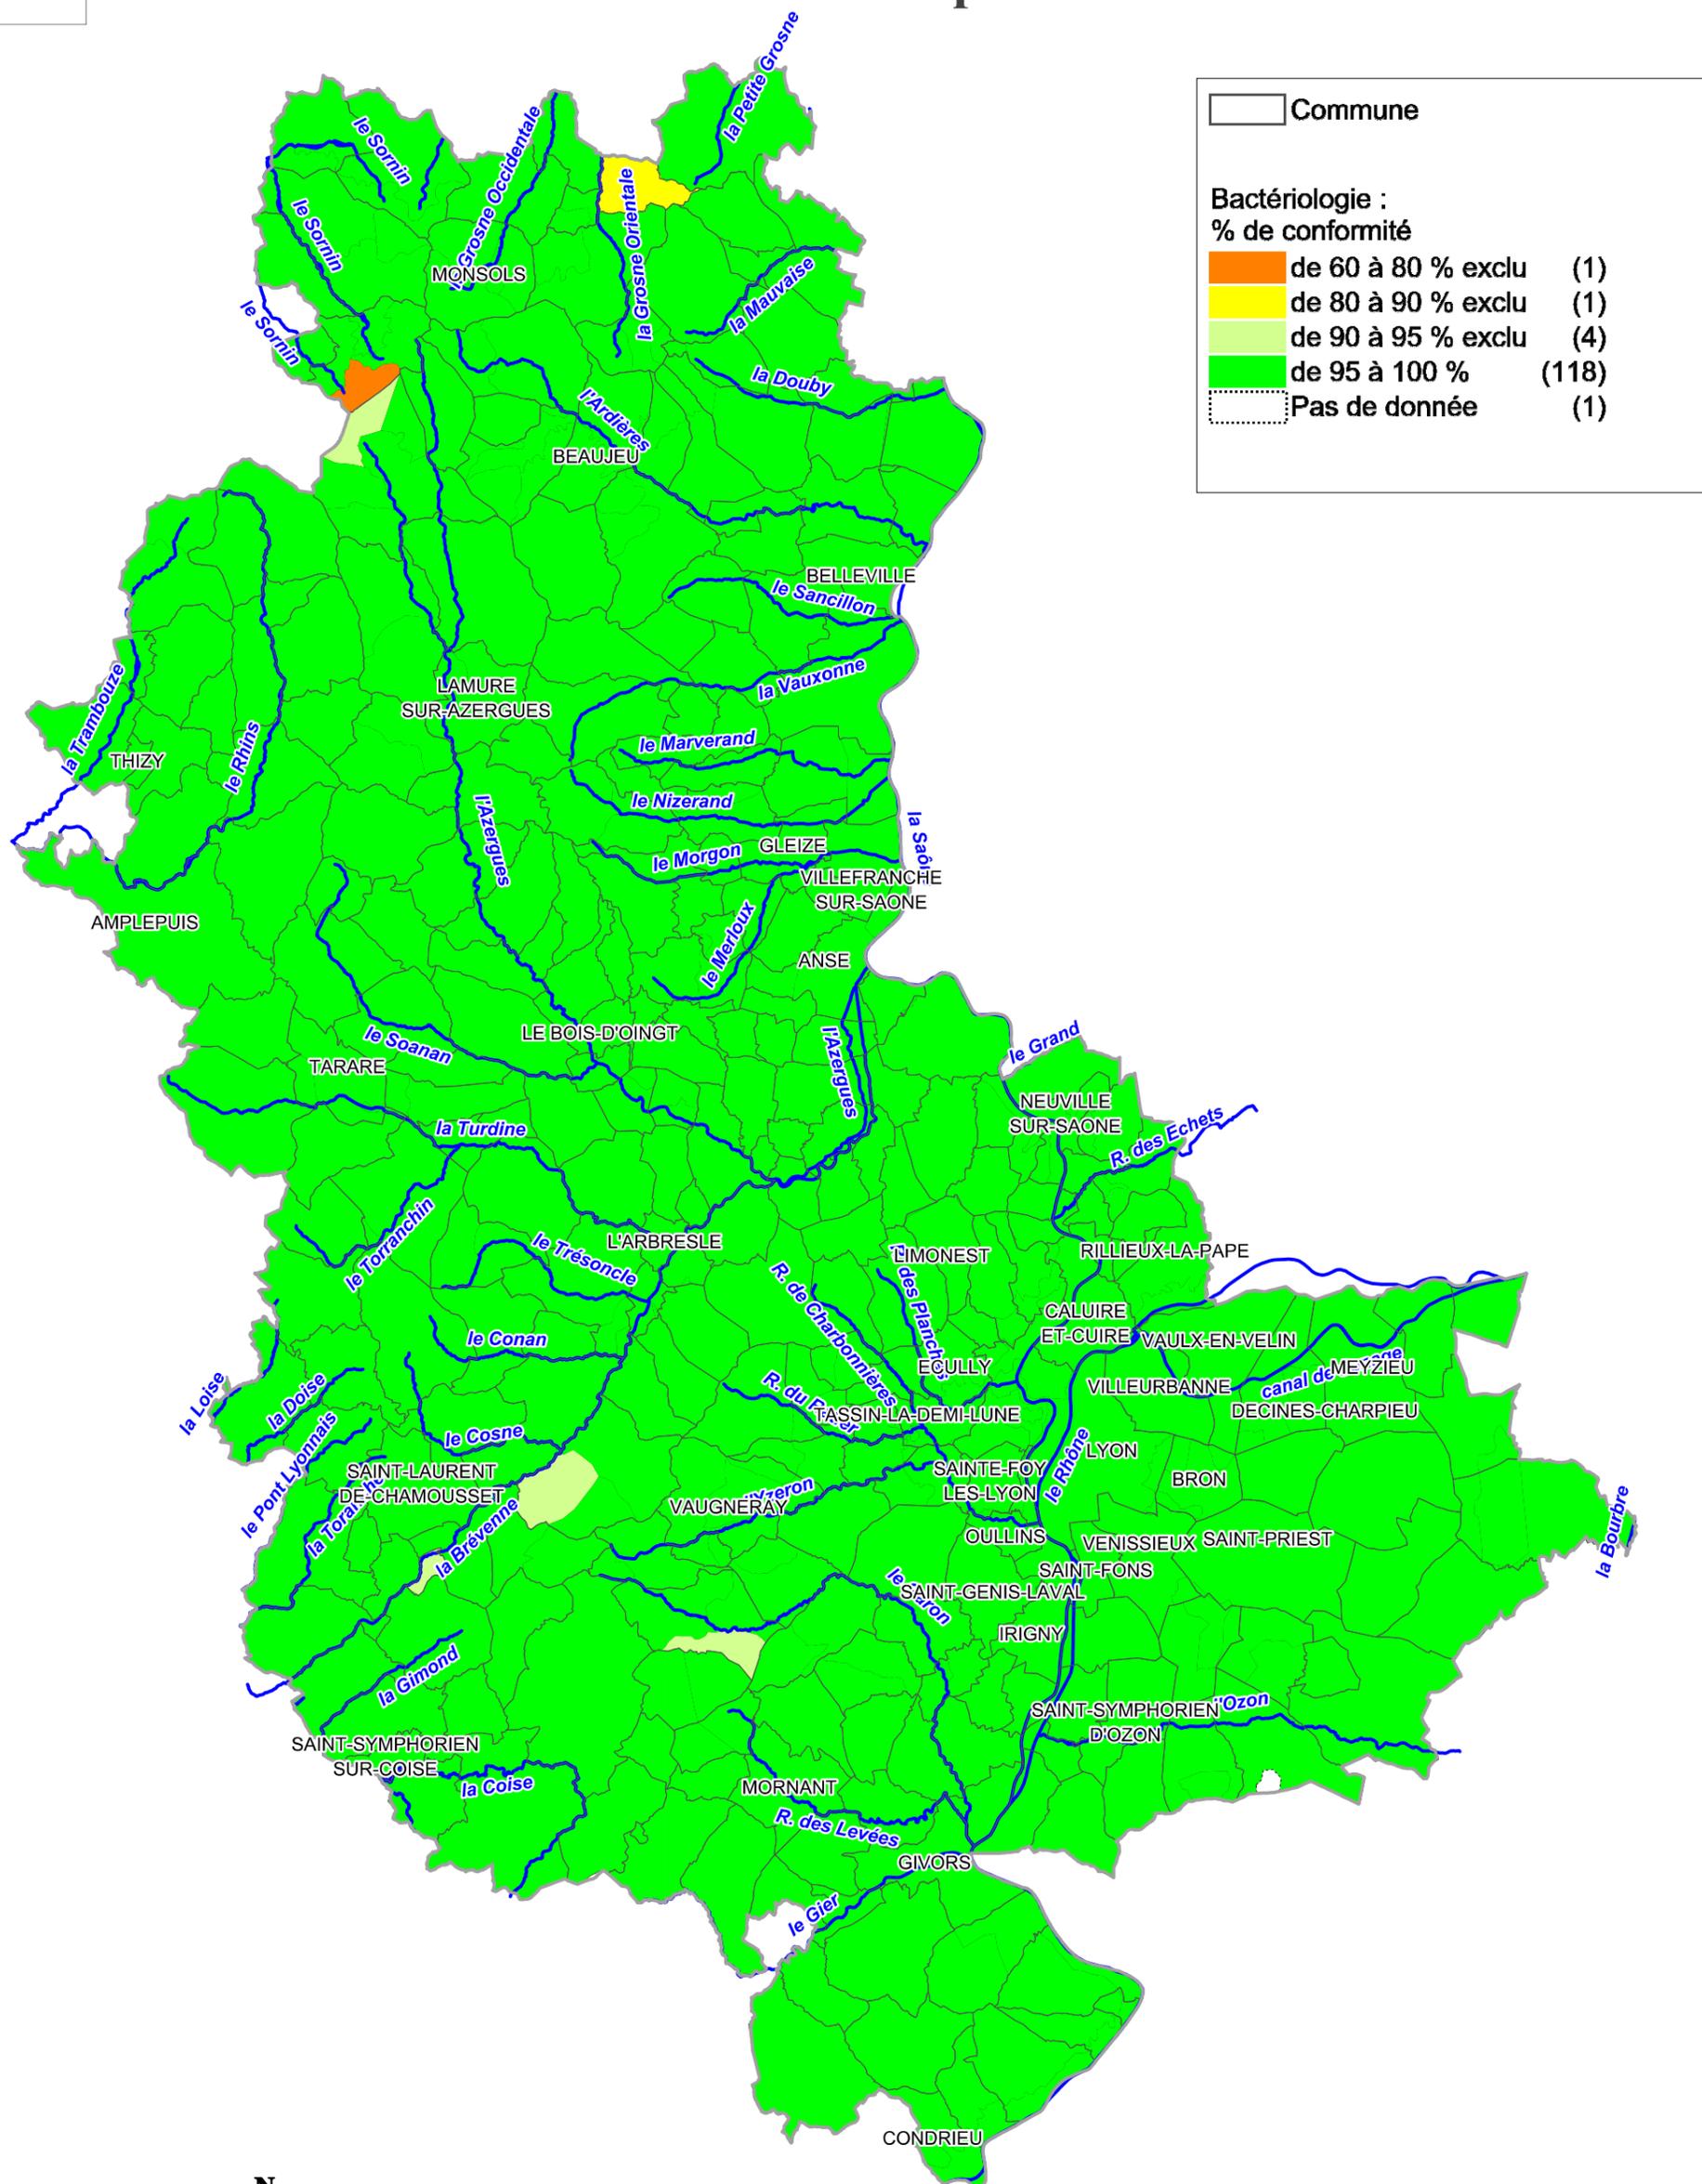

Sources: ARS Rhône Alpes (2012) - BdTopo® 2013, BD CARTHAGE® 2008  
© IGN - Paris Protocole IGN/MEDDTL-MAAPRAT, octobre 2011  
Autorisation de diffusion et reproduction : libre